


SKALA 1:100

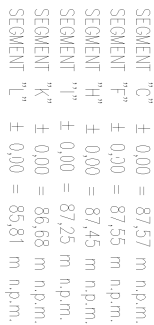

2	Tynk gipsowy Bloczki siłkowane Tynk gipsowy	1,5cm 24,0cm 1,5cm
---	---	--------------------------

3	Tynk gipsowy Błoczek siłkutowe Tynk gipsowy	1,5cm 12,0cm 1,5cm
Słona wewnątrz		

4	Tynk gipsowy Bloczki siłkotowe Tynk gipsowy	1,5cm 8,0cm 1,5cm
---	---	-------------------------

OZNACZENIA:

RS	–	rura spustowa
RN	–	ryna
T	–	trzpień żelbetowy
W	–	wieniec żelbetowy
NW	–	nadpóźwienie żelbetowy
P	–	podciąg żelbetowy
S	–	stup żelbetowy

PCMIERZCHIA UŻYTKOWA	
ZESTAWIENIE - CAŁOŚĆ (POJEDYN. LOKAL)	

UWAG

1. ROZPATRYWAJĄCIE ZŁOŻENIE Z ODPowiedniUKRSUKAMi ARCHITEKTONICZNYMi,
2. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYĆ OZNAKOWANE Z PROJEKTANTEM
3. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH
4. W POMIĘSzcZENIACH MOKRYCH ZASTOSOWAĆ NA POSADZCE I ŚCIANACH IZOLACJĘ PRZECIWMOĐNĄ – FOLIE PŁYNĄ, NP. FRANK DETERRMAN
5. TECHNOLOGIA ORAZ URZĄDZENIA WG ODP. PROJEKTOW I INSTALACJI I TECHNOLOGII
6. WSZYSTKIE WYBANE MATERIAŁY WYMAGAŁA ZŁOZY INWESTORA
7. WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI DZWIOWEJ I OKIENNEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
8. WYMIARY OKIEN PODANO W ŚWIEŁLE OTWOTOW W MURZE
9. WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIEŁLE OŚCIEŻNICY
10. W POMIĘSzcZENIACH MOKRYCH ZASTOSOWAĆ NA POSADZCE I ŚCIANACH IZOLACJĘ PRZECIWMOĐNĄ – FOLIE PŁYNĄ
11. POSADZKĘ PODCIENIA I TARASOW WYKONAĆ JAKO MROZODOPORNĄ, ANTYPOŚLIZGOWĄ ORAZ ODDYŁATOWĄ OD ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
12. W OTWORY DZIOWE KONIA WSTĄPIĆ WKŁAD Z BLACHY ŻARODOPORNEJ, W OTWORY SPALNIOWE WKŁAD Z BLACHY KWASODOPORNEJ

SERAFINSCY
biuro projektów i realizacji inwestycji

TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT PODDASZA
----------------	---------------